


REASIGNACIÓN MASIVA DE OPERARIOS EN ÓRDENES DE TRABAJO (NET-19)

Dependiendo del modelo de gestión del mantenimiento adoptado, se puede dar el caso que se desee asignar específicamente las órdenes de trabajo a los operarios en vez de especificar el grupo de trabajo que las realizará. Para facilitar la asignación manual de éstas, el software dispone de la opción de reasignación masiva en la ventana del listado de órdenes.

Para realizar esta operación en diversas órdenes a la vez, deben seleccionarse mediante los comandos básicos de Windows (*Control, Shift*). Después, se deberá seleccionar el botón correspondiente como se muestra a continuación:

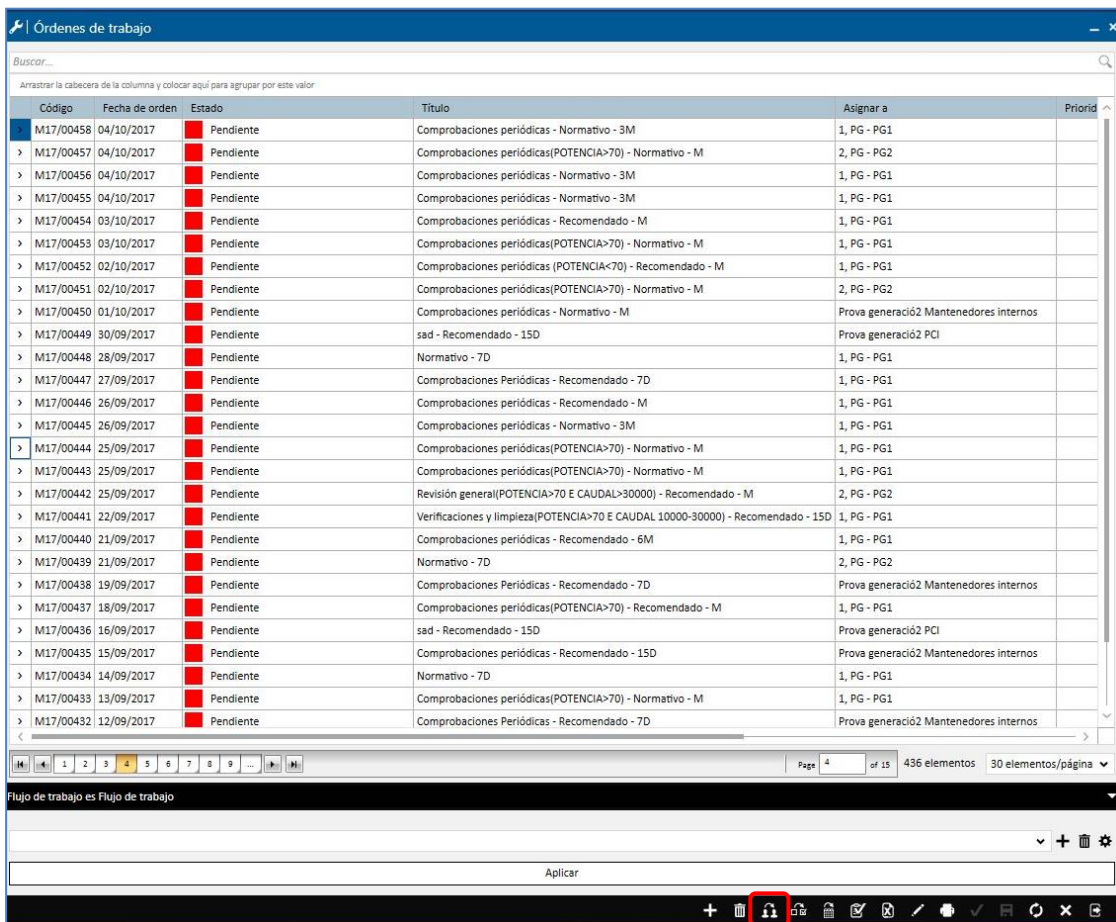


Código	Fecha de orden	Estado	Título	Asignar a	Priorid
M17/00458	04/10/2017	Pendiente	Comprobaciones periódicas - Normativo - 3M	1, PG - PG1	
M17/00457	04/10/2017	Pendiente	Comprobaciones periódicas(POTENCIA>70) - Normativo - M	2, PG - PG2	
M17/00456	04/10/2017	Pendiente	Comprobaciones periódicas - Normativo - 3M	1, PG - PG1	
M17/00455	04/10/2017	Pendiente	Comprobaciones periódicas - Normativo - 3M	1, PG - PG1	
M17/00454	03/10/2017	Pendiente	Comprobaciones periódicas - Recomendado - M	1, PG - PG1	
M17/00453	03/10/2017	Pendiente	Comprobaciones periódicas(POTENCIA>70) - Normativo - M	1, PG - PG1	
M17/00452	02/10/2017	Pendiente	Comprobaciones periódicas (POTENCIA<70) - Recomendado - M	1, PG - PG1	
M17/00451	02/10/2017	Pendiente	Comprobaciones periódicas(POTENCIA>70) - Normativo - M	2, PG - PG2	
M17/00450	01/10/2017	Pendiente	Comprobaciones periódicas - Normativo - M	Prva generaci2 Mantenedores internos	
M17/00449	30/09/2017	Pendiente	sad - Recomendado - 15D	Prva generaci2 PCI	
M17/00448	28/09/2017	Pendiente	Normativo - 7D	1, PG - PG1	
M17/00447	27/09/2017	Pendiente	Comprobaciones Periódicas - Recomendado - 7D	1, PG - PG1	
M17/00446	26/09/2017	Pendiente	Comprobaciones periódicas - Recomendado - M	1, PG - PG1	
M17/00445	26/09/2017	Pendiente	Comprobaciones periódicas - Normativo - 3M	1, PG - PG1	
M17/00444	25/09/2017	Pendiente	Comprobaciones periódicas(POTENCIA>70) - Normativo - M	1, PG - PG1	
M17/00443	25/09/2017	Pendiente	Comprobaciones periódicas(POTENCIA>70) - Normativo - M	1, PG - PG1	
M17/00442	25/09/2017	Pendiente	Revisión general(POTENCIA>70 E CAUDAL>30000) - Recomendado - M	2, PG - PG2	
M17/00441	22/09/2017	Pendiente	Verificaciones y limpieza(POTENCIA>70 E CAUDAL 10000-30000) - Recomendado - 15D	1, PG - PG1	
M17/00440	21/09/2017	Pendiente	Comprobaciones periódicas - Recomendado - 6M	1, PG - PG1	
M17/00439	21/09/2017	Pendiente	Normativo - 7D	2, PG - PG2	
M17/00438	19/09/2017	Pendiente	Comprobaciones Periódicas - Recomendado - 7D	Prva generaci2 Mantenedores internos	
M17/00437	18/09/2017	Pendiente	Comprobaciones periódicas(POTENCIA>70) - Recomendado - M	1, PG - PG1	
M17/00436	16/09/2017	Pendiente	sad - Recomendado - 15D	Prva generaci2 PCI	
M17/00435	15/09/2017	Pendiente	Comprobaciones periódicas - Recomendado - 15D	Prva generaci2 Mantenedores internos	
M17/00434	14/09/2017	Pendiente	Normativo - 7D	1, PG - PG1	
M17/00433	13/09/2017	Pendiente	Comprobaciones periódicas(POTENCIA>70) - Normativo - M	1, PG - PG1	
M17/00432	12/09/2017	Pendiente	Comprobaciones Periódicas - Recomendado - 7D	Prva generaci2 Mantenedores internos	

Botón de reasignación masiva

Solo se podrán realizar operaciones masivas sobre órdenes que compartan la misma zona gestionable.

Mediante el desplegable que se facilitará, solo será necesario seleccionar el recurso al que se quieren reasignar las órdenes de trabajo.

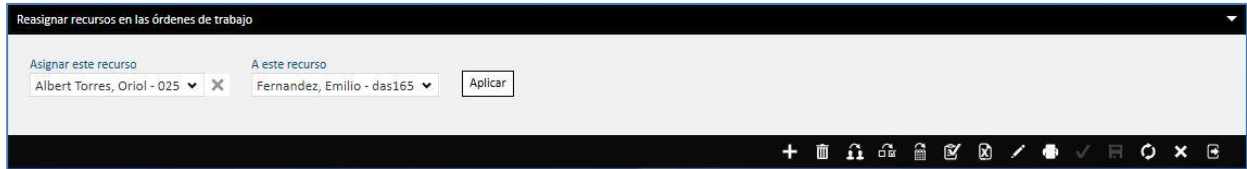

Solo se podrán asignar los operarios que previamente hayan sido definidos como trabajadores para ese cliente.

De cara a facilitar la asignación masiva de recursos, es interesante, previamente, haber filtrado aquellas órdenes que se desean asignar para facilitar la selección de éstas. **Ver NET-17** para descubrir las opciones de filtraje.